

## NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

ROZVÁDZAČ RS-03 : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

EL. ROZVODY : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S



OVLÁDANIE : 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

OCHRANA -PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ : IZOLÁCIU A KRYTMI

OCHRANA -PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

DOPLNKOVÁ OCHRANA - PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

Č. OBVODU :	RS 01	EL1	XC1	EL1	XC1
Pi [kW] :		0,1	(3)	0,1	(3)

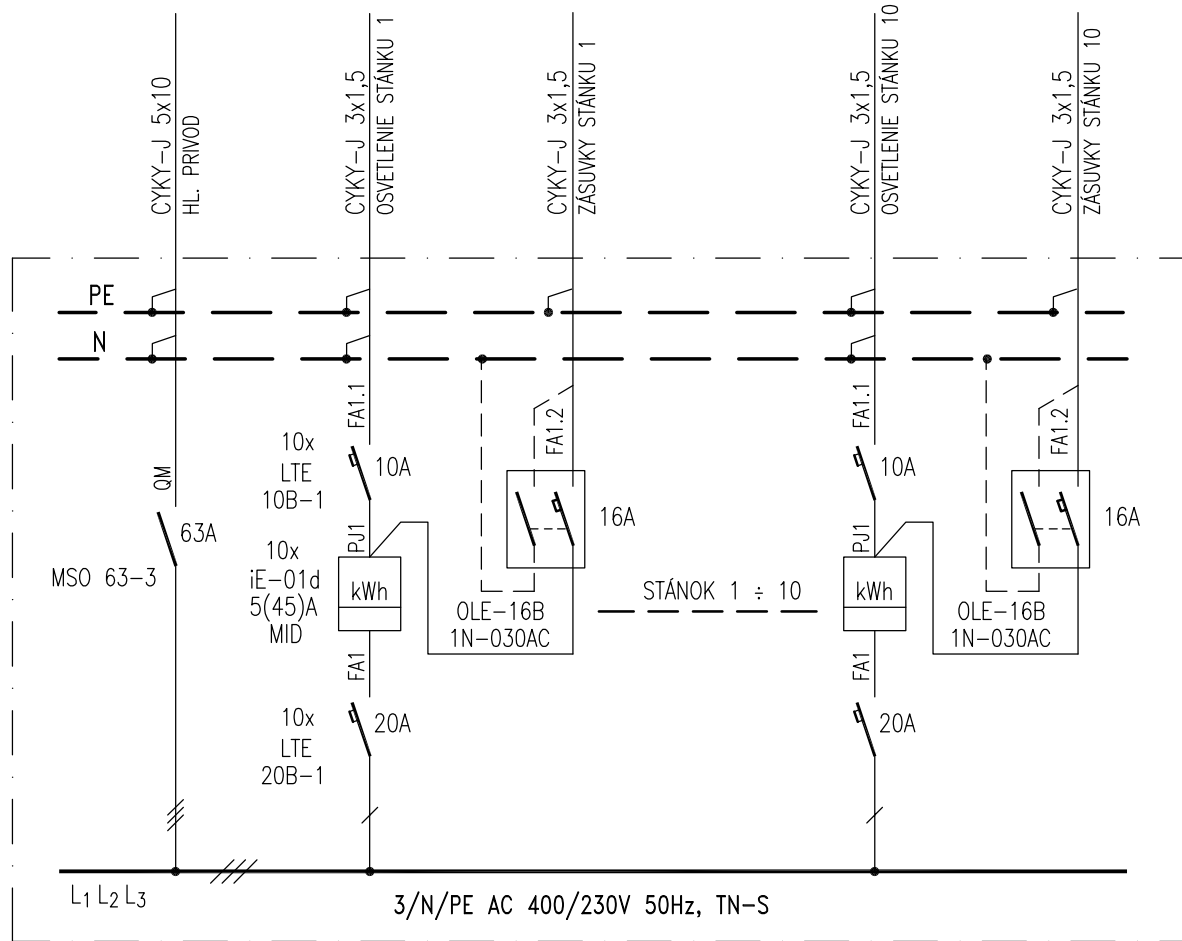

RS 03

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICA ZAPUSTENÁ

SCAME, PRE 54 MODULOV

600/400/150, KRYTIE : IP40/IP20

 $P_{\text{inst.}} = 20 \text{ kW}$  $P_p = 10 \text{ kW}$ POZNÁMKA : TYP ELEKTROMEROV BUDE UPRESNENÝ  
PRI REALIZÁCII, PODLA POŽIADAVKY INVESTORA.

REVÍZIA		DÁTUM		OBSAH		MENO		Štefan KOČIBÁL		ČÍSLO VÝKRESU: 50217-03-2	
STAVBA: NOVOSTAVBA TRŽNICE – MESTO FILAKOVO		OBJEKT : SO 03		VYPRACOVAL: Štefan KOČIBÁL		ZODP. PROJEKTANT: Štefan KOČIBÁL		ČÍSLO ZÁKAZKY: 258_2016			
INVESTOR : MESTO FILAKOVO, RADIČNÁ 25, 98601 FILAKOVO				OBSAH: ROZVÁDZAČ RS 03		MERÍTKO: —		STUPEŇ PD: RP			
						DÁTUM: 02. 2017		POR. Č.V. : 2			